
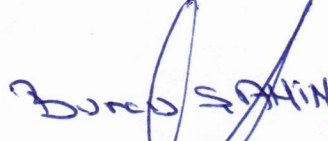


AKÜLÜ TRANSPALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Transpalet akülü olup, akü ile 6 saat çalışabilmelidir.
2. Ekonomik tam ve kuru bakımsız akülü olmalıdır.
3. Amerikan Curtis kontrol Sistemi olmalıdır.
4. DC motorlu yüksek performanslı pompa ve silindirler olmalıdır.
5. Dar alanda kolay manevra yapmalıdır.
6. Taşıma kapasitesi en az 1500 kg olmalıdır.
7. Hareketin durdurulması gerektiğinde frenlemesi (elektrik veya manuel) olmalıdır.
8. Yavaş hareket modu olmalıdır.
9. Son yükseklikte koruma switch olmalıdır.
10. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.


Orhan AKINAR
Temizlik Şefi


Burcu SAITIN
Ofis Hizmetleri Destek Birimi


Koray MENENGİÇ
Ankara Üniversitesi SÜAH
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hastane Müdür Yardımcısı