ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ
TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK SERVİS RAPOR FORMU

Doküman Kodu: TY.FR.28	**Yayın Tarihi**: 08.01.2021	**Revizyon Tarihi:** 27.02.2024	**Rev. No:** 1	**Syf. No:**1/1

CEBECİ ☐ **İBNİ SİNA ✓** **TARİHSAAT: 10/11/2026**

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/BİRİM: ROMATOLOJİ KİLİNİĞİ

İŞİN MAİYETİ	
☐ **Onarım**	**4. KAT C BLOK 424 NOLU ODANIN DUŞAKABİNİN YENİLENMESİ HUSUSUNDA**
☐ **Malzeme**	 100 x 90
☒ **Montaj-Demontaj**	
☐ **Hurda**	
☐ **Yapılacak İş**	**HASTANEMİZ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ KARARI DOĞRULTUSUNDA 4. KAT C BLOK 424 NOLU ODANIN DUŞAKABİNİN YENİLENMESİ İSTENMEKTEDİR..**
☐ **Yapılan İş**	
☐ **Gerekli Malzemeler**	
☐ **Kullanılan Malzemeler**	

Birim Sorumlusu	**Teknisyen/Tekniker**	**Kontrol Eden Grup Amiri**
Ad-Soyad	**Ad-Soyad**	**Ad-Soyad**
İmza	**İmza**	**İmza**
İbrahim Uğraslan	**Zekeriya DOĞU**	Bilal GÜNEŞ Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Teknik İşler Grup Amiri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ
TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK SERVİS RAPOR FORMU

Doküman Kodu: TY.FR.28	**Yayın Tarihi:** 08.01.2021	**Revizyon Tarihi:** 27.02.2024	**Rev. No:** 1	**Syf. No:**1/1

CEBECİ ☐ **İBNİ SİNA** ✓ **TARİHSAAT: 17/11/2026**

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/BİRİM: BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

İŞİN MAİYETİ	**7. KAT A BLOKDA BULUNAN 10 (ON ADET) DUŞAKABİNİN YENİLENMESİ HUSUSUNDA**
☐ **Onarım**	
☐ **Malzeme**	
☒ **Montaj-Demontaj**	
☐ **Hurda**	
☐ **Yapılacak İş**	**7. KAT A BLOKDA BULUNAN 10 (ON ADET) DUŞAKABİNİN EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLADIĞINDAN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR**
☐ **Yapılan İş**	
Gerekli Malzemeler	
☐ **Kullanılan Malzemeler**	

Birim Sorumlusu **Ad-Soyad** **İmza**	**Teknisyen/Tekniker** **Ad-Soyad** **İmza** **Zekeriya DOĞU**	**Kontrol Eden Grup Amiri** **Ad-Soyad** **İmza** Bilal GÜNEŞ Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Teknik İşler Grup Amiri

Ekler:
1- Sartreme 1 adet 1 sayfa
2- duşakabin ölçüleri 1 adet 1 sayfa

DUŞAKABİN VE DUŞ TEKNESİ ÖLÇÜLERİ

712 NOLU ODA

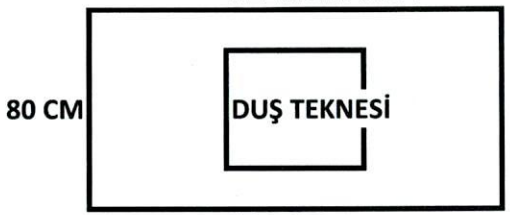

714 NOLU ODA

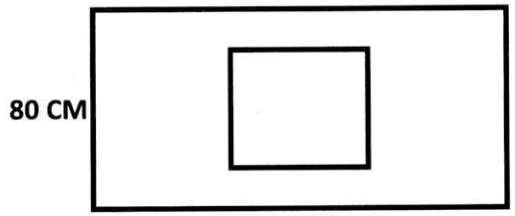

716 NOLU ODA

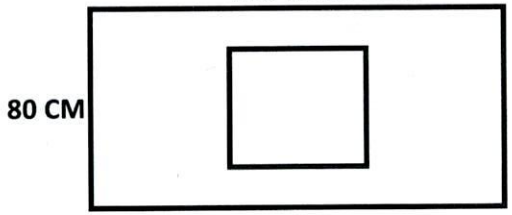

718 NOLU ODA

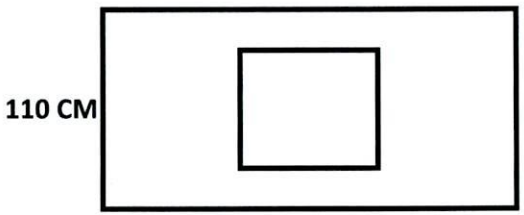

720 NOLU ODA

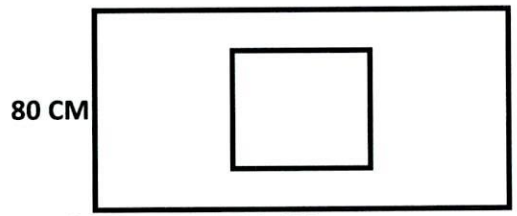

722 NOLU ODA

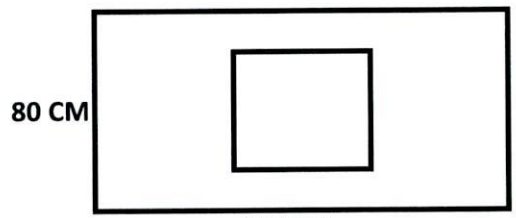

724 NOLU ODA

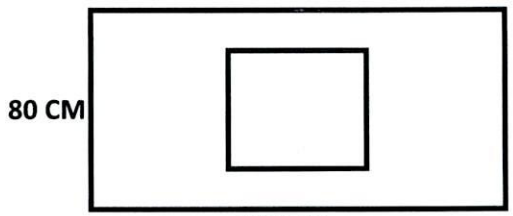

726 NOLU ODA

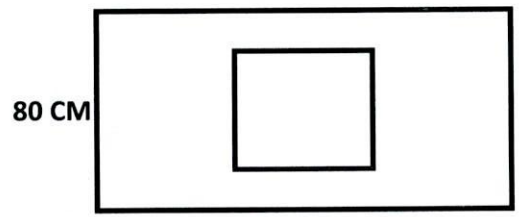

728 NOLU ODA

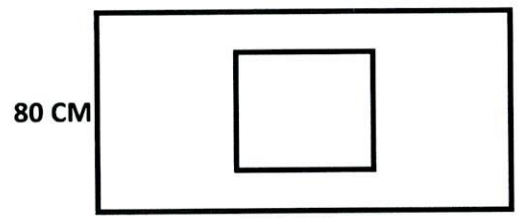

730 NOLU 100 CM

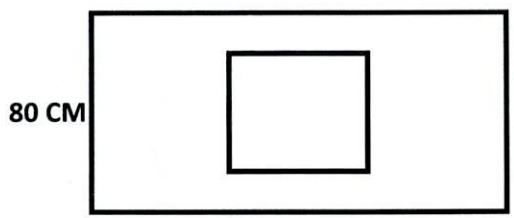

Zekeriya Doğu

NOT; Duş teknesi ölçüleri ihale şartnamesinde bildirilmiştir

Bilal GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Teknik Hizmet Grup Amiri

DUŞAKABİN DUŞ TEKNESİ İHALE ŞARTNAMESİ

1. Kapsam ve Genel Şartlar

- İş, belirtilen adet ve ölçülerde **duşakabin** ve **duş teknesi** temini, nakliyesi ve mahalline montajını kapsar.
- Tüm malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı en az **1-2 yıl garanti** kapsamında olmalıdır.
- İdare gerek gördüğünde teklif veya teslim aşamasında **numune** ve **TSE / CE** uygunluk belgeleri talep edebilir.
- Ürünlerde sararma, çatlama, kabarma, küf veya su sızdırma gibi kusurlar tespit edilirse

2. Duş Teknesi Teknik Özellikleri

- **Ölçü ve Form:** İdarenin mahal listesine göre belirlenen ebatlarda (örneğin 80×80 cm, 90×90 cm veya 100×100 cm; kare, dikdörtgen veya oval) ve uygun kenar yüksekliğinde olmalıdır.
- **Malzeme ve Yüzey:** Darbe, çizilme ve sararmaya dayanıklı; kaymaz yüzeyli, hijyenik ve kolay temizlenebilir yapıda (akrilik, mineral döküm veya idarenin belirlediği 1. sınıf malzeme) imal edilmelidir.
- **Taşıma Kapasitesi:** Yük altında esneme ve çatlama yapmayacak şekilde güçlendirilmiş alt yapıya/tabana sahip olmalı, en az **150 kg** taşıma kapasitesini karşılamalıdır.
  Sifon ve Gider: Koku önleyici, temizlenebilir/sökülebilir sifon takımı ve bağlantı elemanları ile birlikte takım halinde teslim edilmelidir.

3. Duşakabin Teknik Özellikleri

- **Kabin Tipi ve Cam/Panel:** Mahal durumuna uygun olarak sürgülü, menteşeli veya katlanır sistemde; temperli emniyet camı veya idarenin tanımladığı kalınlıkta panel/profil ile imal edilmelidir.
- **Profil ve Aksesuar:** Neme ve paslanmaya dayanıklı alüminyum profiller, sızdırmazlık contaları/mıknatıslar, rulman/menteşe takımları ve kulplar eksiksiz olmalıdır.
- **Sızdırmazlık:** Duvar, zemin ve tekne birleşim noktalarında su yalıtımına uygun silikon ve sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.

4. Montaj, Muayene ve Kabul

- Yüklenici montaj öncesi mahalde **net ölçü** alır; duvar ve zemin eğimlerini kontrol ederek terazi ve şakülünde montaj yapar.
- Montaj sonrası su testi ve sızdırmazlık kontrolü yapılır; eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilen iş için muayene ve kabul komisyonu tutanağı düzenlenir.

Bilal GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Teknik İşler Sorumlusu

DUŞAKABİN DUŞ TEKNESİ İHALE ŞARTNAMESİ

1. Kapsam ve Genel Şartlar

- İş, belirtilen adet ve ölçülerde **duşakabin** ve **duş teknesi** temini, nakliyesi ve mahalline montajını kapsar.
- Tüm malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı en az **1-2 yıl garanti** kapsamında olmalıdır.
- İdare gerek gördüğünde teklif veya teslim aşamasında **numune** ve **TSE / CE** uygunluk belgeleri talep edebilir.
- Ürünlerde sararma, çatlama, kabarma, küf veya su sızdırma gibi kusurlar tespit edilirse

2. Duş Teknesi Teknik Özellikleri

- **Ölçü ve Form:** İdarenin mahal listesine göre belirlenen ebatlarda (örneğin 80×80 cm, 90×90 cm veya 100×100 cm; kare, dikdörtgen veya oval) ve uygun kenar yüksekliğinde olmalıdır.
- **Malzeme ve Yüzey:** Darbe, çizilme ve sararmaya dayanıklı; kaymaz yüzeyli, hijyenik ve kolay temizlenebilir yapıda (akrilik, mineral döküm veya idarenin belirlediği 1. sınıf malzeme) imal edilmelidir.
- **Taşıma Kapasitesi:** Yük altında esneme ve çatlama yapmayacak şekilde güçlendirilmiş alt yapıya/tabana sahip olmalı, en az **150 kg** taşıma kapasitesini karşılamalıdır.
  Sifon ve Gider: Koku önleyici, temizlenebilir/sökülebilir sifon takımı ve bağlantı elemanları ile birlikte takım halinde teslim edilmelidir.

3. Duşakabin Teknik Özellikleri

- **Kabin Tipi ve Cam/Panel:** Mahal durumuna uygun olarak sürgülü, menteşeli veya katlanır sistemde; temperli emniyet camı veya idarenin tanımladığı kalınlıkta panel/profil ile imal edilmelidir.
- **Profil ve Aksesuar:** Neme ve paslanmaya dayanıklı alüminyum profiller, sızdırmazlık contaları/mıknatıslar, rulman/menteşe takımları ve kulplar eksiksiz olmalıdır.
- **Sızdırmazlık:** Duvar, zemin ve tekne birleşim noktalarında su yalıtımına uygun silikon ve sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.

4. Montaj, Muayene ve Kabul

- Yüklenici montaj öncesi mahalde **net ölçü** alır; duvar ve zemin eğimlerini kontrol ederek terazi ve şakülünde montaj yapar.
- Montaj sonrası su testi ve sızdırmazlık kontrolü yapılır; eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilen iş için muayene ve kabul komisyonu tutanağı düzenlenir.

Bilal GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Teknik İşler Grup Amiri